瓦斯行液化石油氣
安全技術人員執行供氣檢查
保障用戶安全

建議簽訂家用液化石油氣供氣定型化契約，以保障雙方權益避免糾紛

確保瓦斯業者與消費者雙方之權益及維護供氣使用安全，
簽訂「**家用液化石油氣供氣定型化契約範本**」。

掃描QR-Code取得範本

液化石油氣安全技術人員每兩年提供一次安全檢測服務

- 零售業販售液化石油氣予新用戶時，由安全技術人員提供安全檢測服務。如燃氣設備有安全上疑慮，應告知用戶改善建議。
- 瓦斯業者應由液化石油氣安全技術人員攜帶證件對於用戶處所之供氣設備，每二年提供一次安全檢測服務，並代為檢測燃氣設備。



換裝桶裝瓦斯或卡式瓦斯罐要特別注意：


1.務必先關閉使用中之爐具明火，並熄滅附近火源。

2.換上新的瓦斯桶或卡式瓦斯罐後，務必先確認瓦斯軟管 (或卡式爐卡榫)已正確緊密接合，無飄散出瓦斯氣味後才能開啟。

3.瓦斯軟管要定期檢查，若有劣化即要更換，或是定期(1-2年)更換。為確認安裝正常避免瓦斯洩漏，常於設備接合處及管線塗抹肥皂水進行漏氣檢測，以確保無瓦斯漏氣之情形。

4.發現有瓦斯外洩異狀，應立即熄滅周遭火源，不可開啟或關閉任何電器，並待自然通風散去瓦斯。

換裝瓦斯桶程序

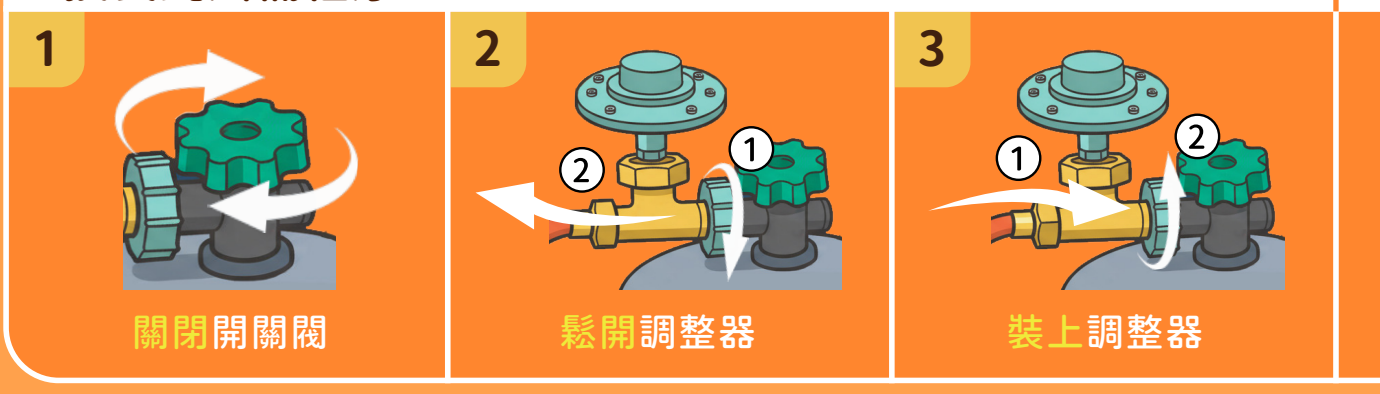

漏氣檢測DIY



消防防災館 內政部消防署 READY TW
內政部消防署 NATIONAL FIRE AGENCY, MINISTRY OF THE INTERIOR 廣告